




ATTRAVERSAMENTI

BAGS

TIPO DI UTILIZZO: ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI

EI 120

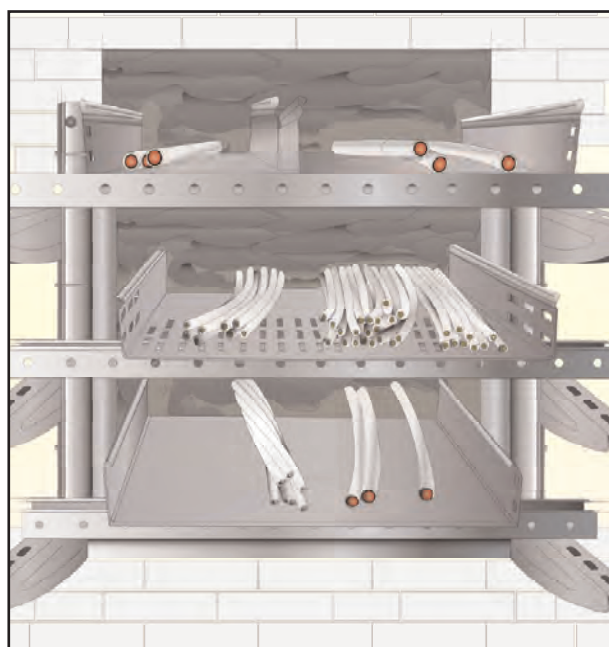

BAGS

I **BAGS** sono nuovi sacchetti antincendio per la chiusura temporanea di varchi di grandi dimensioni e di attraversamenti di cavi elettrici e piccole tubazioni combustibili.

I sacchetti **BAGS** devono essere applicati in corrispondenza dell'attraversamento a completa chiusura del varco.

La quantità dei sacchetti **BAGS** necessaria per una corretta protezione dovrà essere calcolata verificando il volume totale del varco, scorporato dal volume totale degli elementi attraversanti. Indicativamente occorreranno circa 70 BAGS da 200 per un varco 600x600mm.

Cert. APPLUS 12/5528-1341 **EI 120 EN1366-3**

DIMENSIONI:

180 x 100 x 30 mm.

180 x 200 x 30 mm.

180 x 300 x 30 mm.